

Rapporto di Prova n° 1601083/8/LABF del 14/04/2016

Pag. n° 1 di 2

Numero Accettazione: **1601083/8/LABF** del: **01/04/16**Data di arrivo: **01/04/2016**Campionato da: **Client**Data Campionamento: **01/04/16**Data Inizio Analisi: **01/04/16**Data Fine Analisi: **14/04/16**Campione Cliente: **MURAZZANO - INGRESSO SERBATOI ADDUTTRICE VAL VERMENAGNA**

Descrizione:

Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Plastic**Stoccaggio: **Fridge**Quantità: **1l**Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Ammoniaca	mg/l	<0,02		Max 0,5 (3)	APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man 29:2003
Nitrati (NO3)	mg/l	2,6		Max 50 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Nitriti (NO2)	mg/l	<0,05		Max 0,5 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Torbidità	FTU	<0,4			APAT IRSA/CNR 2110 Man 29:2003
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	445		Max 2500 (3)	APAT IRSA/CNR 2030 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	33,5		[15; 50] (3)	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	1,2		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Solfati (SO4)	mg/l	126,0		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Fosforo Totale (P)	µg/l	<10			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	374		Max 1500 (3)	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Ossidabilità Kubel	mg/l O2	<0,10		Max 5 (3)	UNI EN ISO 8467:1997
Ferro (Fe)	µg/l	144		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	99			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	25			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003

Rapporto di Prova n° 1601083/8/LABF del 14/04/2016

Pag. n° 2 di 2

Numero Accettazione: **1601083/8/LABF** del: **01/04/16**Data di arrivo: **01/04/2016**Campionato da: **Client**Data Campionamento: **01/04/16**Data Inizio Analisi: **01/04/16**Data Fine Analisi: **14/04/16**Campione Cliente: **MURAZZANO - INGRESSO SERBATOI ADDUTTRICE VAL VERMENAGNA**

Descrizione:


Prodotto: **Acqua di acquedotto**Imballo: **Plastic**Stoccaggio: **Fridge**Quantità: **1l**Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Sodio (Na)	mg/l	4,9		Max 200 ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Potassio (K)	mg/l	1,3			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Concentrazione ioni idrogeno	upH	7,52		[6,5; 9,5] ⁽³⁾	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Alcalinità	meq/l	4,5			APAT IRSA/CNR 2010-B Man.29:2003

⁽³⁾ D.L.31 del 02/02/2001

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

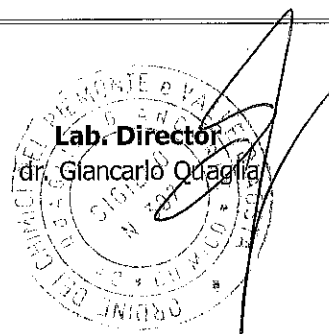

Data Rapporto di Prova: 14/04/2016