**Rapporto di Prova n° 1703282/7/LABF del 12/09/2017**

Pag. n° 1 di 2

Numero Accettazione: **1703282/7/LABF** del: **01/09/17**
Data di arrivo: **14/07/2017**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **01/09/17**
Data Inizio Analisi: **01/09/17** Data Fine Analisi: **12/09/17**



Campione Cliente: **Consorzio Montelupo, Rodello, Benevello - loc Bric Schiappa - Temperatura rilevata 13°C**

Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Glass**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **1 l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**
Corso Nizza, 9
12100 Cuneo (CN)

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Ammoniaca	mg/l	<0,02		Max 0,5 (3)	APAT IRSA/CNR 4030-A1 Man 29:2003
Nitrati (NO3)	mg/l	2,0		Max 50 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Nitriti (NO2)	mg/l	<0,05		Max 0,5 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Torbidità	FTU	<0,4			APAT IRSA/CNR 2110 Man 29:2003
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	283		Max 2500 (3)	APAT IRSA/CNR 2030 Man 29:2003
Durezza Totale	°F	14,4		[15; 50] (3)	APAT IRSA/CNR 2040A Man 29:2003
Cloruri (Cl)	mg/l	3,3		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Solfati (SO4)	mg/l	46,8		Max 250 (3)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29:2003
Fosforo Totale (P)	µg/l	<10			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Residuo fisso a 180°C	mg/l	201		Max 1500 (3)	APAT IRSA/CNR 2090-A Man 29:2003
Ossidabilità Kubel	mg/l O2	<0,10		Max 5 (3)	UNI EN ISO 8467:1997
Ferro (Fe)	µg/l	21		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Calcio (Ca)	mg/l	49			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Magnesio (Mg)	mg/l	5,4			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003

Rapporto di Prova n° 1703282/7/LABF del 12/09/2017

Pag. n° 2 di 2

Numero Accettazione: **1703282/7/LABF** del: **01/09/17**
Data di arrivo: **14/07/2017**
Campionato da: **Client**
Data Campionamento: **01/09/17**
Data Inizio Analisi: **01/09/17** Data Fine Analisi: **12/09/17**



Campione Cliente: **Consorzio Montelupo, Rodello, Benevello - loc Bric Schiappa - Temperatura rilevata 13°C**

Descrizione:
Prodotto: **Acqua di acquedotto**
Imballo: **Glass**
Stoccaggio: **Fridge**
Quantità: **1 l**

Richiedente: **Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi s.p.a.**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:


Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Sodio (Na)	mg/l	1,6		Max 200 (3)	APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Potassio (K)	mg/l	0,44			APAT IRSA/CNR 3020 Man 29:2003
Concentrazione ioni idrogeno	upH	7,25		[6,5; 9,5] (3)	APAT IRSA/CNR 2060 Man 29:2003
Alcalinità	meq/l	1,8			APAT IRSA/CNR 2010-B Man.29:2003

(3) D.L.31 del 02/02/2001

NOTE AL RAPPORTO

Bicarbonati (HCO₃) 109.8mg/l

Lab. Director
dr. Giancarlo Quaglia

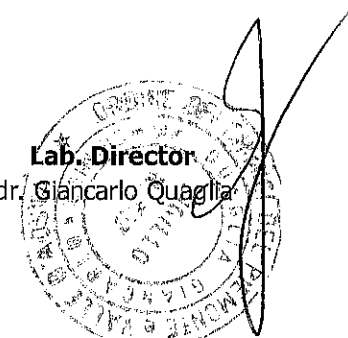

Data Rapporto di Prova: 12/09/2017