



LAB N° 1824 L

acda  
azienda cuneese  
dell'acqua spa

Servizio Idrico Integrato

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo  
capitale sociale € 5.000.000,00  
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041  
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097**Rapporto di Prova n° 2022816/1 del 15/06/2022**

Pag. n°1 di 1

Numero Accettazione: **2022816/1**  
Data Campionamento: **08/06/2022** Ora Campionamento: **08:35**  
Campionato da: **Cliente**  
Modalità di campionamento: **IOLAB001\_PG015\*\***  
Punto di Campionamento: **ALAC S.p.A - Murazzano- Ingresso serbatoi ALAC adduttrice Vermenagna**  
Matrice: **Acqua di Acquedotto**  
Richiedente: **ALAC S.p.A  
C/so Nizza 9  
12100 Cuneo (CN)**  
Data di arrivo: **08/06/2022**  
Data Inizio Analisi: **08/06/2022** Data Fine Analisi: **10/06/2022**

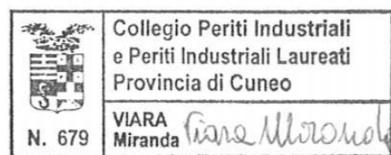
Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
<b>Batteri coliformi a 37°C *</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		0 <sup>(1)</sup>	UNI EN ISO 9308-1:2017
<b>Escherichia Coli</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		0 <sup>(1)</sup>	UNI EN ISO 9308-1:2017
<b>Enterococchi</b>	UFC/100 ml	<b>0</b>		0 <sup>(1)</sup>	UNI EN ISO 7899-2:2003

(1) D.lgs. 31 del 02/02/2001 SO41 GU n. 52 03/03/2001

\* Prova non accreditata Accredia

\*\* Campionamento non accreditato Accredia

**Il Tecnico Abilitato**

Data Rapporto di Prova: 15/06/2022

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposto a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso è 1 o 2 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come "stima nel volume testato". Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente. Il campione è stato analizzato così come ricevuto.