



LAB N° 1824 L



Servizio Idrico Integrato

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097**Rapporto di Prova n° 20221016/5 del 19/07/2022**

Pag. n°1 di 2

Numero Accettazione: **20221016/5**Data Campionamento: **12/07/2022**Ora Campionamento: **12:55**Campionato da: **Cliente**Modalità
dicampionamento: **IOLAB001_PG015****Punto di Campionamento: **ALAC S.p.A - Mombarcaro ingresso serbatoio ALAC adduttrice
Vermenagna**Matrice: **Acqua di Sorgente**Richiedente: **ALAC S.p.A
C/so Nizza 9
12100 Cuneo (CN)**Data di arrivo: **12/07/2022**Data Inizio Analisi: **12/07/2022**Data Fine Analisi: **19/07/2022**

Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Ammonio	mg/l	< 0.10		≤0,50 ⁽¹⁾	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Nitrati (NO3)	mg/l	2.6	± 0.3	≤50 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Nitriti (NO2)	mg/l	< 0.10		≤0,50 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Cloruri (Cl)	mg/l	< 5.0		≤250 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 REV00
Solfati (SO4)	mg/l	114.2	± 14.8	≤250 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037
Conducibilità elettrica spec.a20°C	µS/cm	393	± 51	≤2500 ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA022
pH	upH	8.0	± 0.1	[6,5 - 9,5] ⁽¹⁾	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 023
Torbidità *	NTU	0.42	± 0.08		UNI EN ISO 7027-1:2016 escluso il punto 5.4
Ferro (Fe) *	µg/l	74		≤200 ⁽¹⁾	IOLAB _M.I. 14 Rev. 0
Alcalinità Totale *	mg/l CaCO3	113			APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
Calcio (Ca)	mg/l	73.4	± 11.7		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003



LAB N° 1824 L

acda
azienda cuneese
dell'acqua spa

Servizio Idrico Integrato

Via Basse San Sebastiano, 24 - Cuneo
capitale sociale € 5.000.000,00
N.Iscriz. Reg. Imprese Cuneo e C.F. 80012250041
Partita Iva 02468770041 - numero REA 178097**Rapporto di Prova n° 20221016/5 del 19/07/2022**

Pag. n°2 di 2

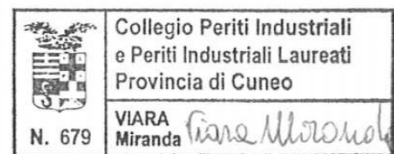
Il presente Rapporto è costituito dai seguenti risultati di prova:

Parametro Analitico	UM	Valore	Incertezza	Limiti	Metodo
Magnesio (Mg)	mg/l	6.0	± 0.8		APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Sodio (Na)	mg/l	< 3.0		≤200 (1)	APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Potassio (K)	mg/l	< 1.0			APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Fosforo totale (P) *	mg/l	<0.11			IOLAB _M.I. 13 Rev. 0
Durezza(da calcolo)	°F	20.8	± 3.3		(1) APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003
Ossidabilità al permanganato *	mg/l O2	<0.5		≤5,0 (1)	(1) Rapporti ISTISAN 07/31 Pag. 97 Met ISS BFA 027
Prova eseguita da laboratorio esterno accreditato CAB 0674 L					
Residuo fisso a 180°C *	mg/l	308		≤1500 (1)	UNI 10506 :1996
Batteri coliformi a 37°C *	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 9308-1:2017
Enterococchi	UFC/100 ml	0		0 (1)	UNI EN ISO 7899-2:2003

(1) D.lgs. 31 del 02/02/2001 SO41 GU n. 52 03/03/2001

* Prova non accreditata Accredia

** Campionamento non accreditato Accredia

Il Tecnico Abilitato

Data Rapporto di Prova: 19/07/2022

I dati riportati nel presente rapporto di prova sono riferiti esclusivamente al campione pervenuto in laboratorio e sottoposto a prova. Tale rapporto non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio. Per le prove chimiche, se riportata, l'incertezza estesa è stata stimata ad un livello di probabilità del 95% utilizzando un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche è riportato l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% con un fattore di copertura pari a 2. Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato è compreso è 1 o 2 deve essere considerato come "presenza nel volume testato", quando il risultato è compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come "stima nel volume testato". Quando il campionamento è eseguito dal servizio depurazione e fognatura o acquedotto, i parametri data ed ora inizio e fine campionamento, punto di prelievo, prodotto, tipologia di verifica, modalità di campionamento ed eventuali misure di cloro residuo libero e portata, sono forniti dal cliente. Il campione è stato analizzato così come ricevuto.